



ООО «АСУ ПРО»

**«Место нанесения
знака утверждения типа»**

**Модуль аналогового вывода
КАПП2-04-000-1**

**Руководство по эксплуатации
73619730.26.20.30.000.019 РЭ
/Редакция 1.1/**

Изготовитель:
ООО «АСУ ПРО»
460000, Оренбургская область, г.о. город Оренбург, г. Оренбург,
улица Черепановых, дом 7
Тел./факс: +7 (3532) 689-088, 689-241
E-mail: asupro@asupro.ru

г. Оренбург 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа изделия.....	4
1.1	Назначение.....	4
1.2	Технические характеристики.....	4
1.3	Состав изделия.....	7
1.4	Устройство и работа.....	8
1.5	Маркировка и пломбирование.....	8
1.6	Упаковка.....	9
2	Использование по назначению.....	9
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	9
2.2	Подготовка изделия к использованию.....	9
2.2.1	Монтаж модуля.....	9
2.2.2	Монтаж внешних связей.....	9
2.3	Использование изделия.....	13
2.3.1	Общая информация.....	13
2.3.2	Установка программы «АСУ ПРО Конфигуратор».....	13
2.3.4	Установка связи с модулем.....	14
2.3.5	Работа с модулем.....	15
2.3.6	Настройка модуля.....	16
2.3.7	Световая индикация модуля.....	18
3	Техническое обслуживание.....	19
3.1	Общие указания.....	19
3.2	Меры безопасности.....	19
3.3	Порядок технического обслуживания изделия.....	20
3.4	Консервация.....	20
4	Хранение.....	20
5	Транспортирование.....	20
6	Утилизация.....	21
7	Гарантийные обязательства.....	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	23
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	24

Согласовано

Подп. и дата

Инв. № подл.

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Тимонов Е.С.			
Н. Контр					
Утв.					

Модуль аналогового вывода

КАПП2-04-000-1

Руководство по эксплуатации

Лит

Лист

Листов

2

25

ООО «АСУ ПРО»



Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей модуля аналогового вывода КАПП2-04-000-1.

Согласовано							73619730.26.20.30.000.019 РЭ	Лист	
								3	
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Взаим. инв. №	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение

Модуль КАПП2-04-000-1 предназначен для преобразования цифровых сигналов, переданных по интерфейсу RS-485, в аналоговые унифицированные сигналы постоянного тока и напряжения для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации.

Модуль может применяться на объектах нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, а также в других областях промышленности для создания автоматизированных измерительных и управляющих систем различной конфигурации.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики модуля приведены в таблицах 1-9.

Таблица 1 физические условия окружающей среды для рабочих условий эксплуатации

№	Характеристика		Значение
1	Температура окружающего воздуха, °С	максимальная	70
2		минимальная	минус 40
3	Относительная влажность окружающего воздуха, %	максимальная	95 (без конденсации)
4		минимальная	10
5	Атмосферное давление, кПа	максимальное	106,7
6		минимальное	79,5 (эквивалентно высоте над уровнем моря 2000 м)

Таблица 2 физические условия окружающей среды для транспортировки и хранения

№	Характеристика		Значение
1	Температура окружающего воздуха, °С	максимальная	70
2		минимальная	минус 40
3	Относительная влажность окружающего воздуха, %	максимальная	95 (без конденсации)
4		минимальная	10
5	Атмосферное давление, кПа	максимальное	106,7
6		минимальное	70 (эквивалентно высоте над уровнем моря 3000 м)

Таблица 3 нормальные условия эксплуатации

№	Характеристика		Значение
1	Температура окружающего воздуха, °С		23 ± 5
3	Относительная влажность окружающего воздуха, %	максимальная	80
4		минимальная	30
5	Атмосферное давление, кПа	максимальное	106,7
6		минимальное	84

Согласовано

Взаим. инв.
№Взаим. инв.

Подп. и дата

Инов. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

Лист

4

ФорматА4

Таблица 4 параметры защиты

№	Характеристика	Значение
1	Степень защиты корпуса модуля от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с ГОСТ 14254-96	IP20
2	Степень загрязнения по ГОСТ ИЕС 61131-2-2012 при которой модуль работоспособен	1

Таблица 5 номинальные значения и рабочие диапазоны электропитания

№	Характеристика		Значение
1	Номинальное напряжение, В		24
2	Род тока		Постоянный
3	Предельное отклонение от номинального	максимальное U _{max} , %	+20 (28,8 В)
4		минимальное U _{min} , %	-15 (20,4 В)
5	Пиковая мощность потребления, Вт		2
6	Общая переменная составляющая с пиковым значением от номинального до, %		5

Таблица 6 характеристики интерфейса RS-485

№	Характеристика		Значение
1	Количество интерфейсов (изолированный в исполнении модуля КАПИ2-04-000-1-IS)		1 шт.
2	Встроенный резистор для согласования драйвера с кабелем с волновым сопротивлением 120 Ом		120 Ом
3	Подключение встроенного резистора		С помощью перемычки
4	Режим передачи данных		полудуплекс
5	Скорость передачи данных	максимальная	115,2 кбит/с
6		минимальная	2,4 кбит/с
7	Число абонентов (нагрузочная способность), шт		до 31
8	Протокол связи		Modbus RTU
9	Характеристики кабеля	длина не более, м	1200

Таблица 7 массогабаритные характеристики

№	Характеристика	Значение
1	Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм	99×22,6×113,65
2	Масса, кг, не более	0,14

Таблица 8 Технические характеристики

Таблица 6. Технические характеристики			
№	Характеристика		Значение
1	Диапазон выходного сигнала	в режиме генерации силы тока, мА	от 0 до 20
			от 0 до 24
2			от 4 до 20
3		в режиме генерации	± 10

Согласовано

Взаим. инв.
№Взаим. инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

Лист

5

Формат А4

4		напряжения, В	± 5
			от 0 до 5
5			от 1 до 5
6			от 0 до 10
7	Число аналоговых выходов		4
8	Переключение режима генерации напряжение/ток		Программное
9	Переключение режимов генерации		Программное

Таблица 9 статические характеристики аналоговых выходов

№	Характеристика		Значение
1	Сопротивление нагрузки	в режиме генерации силы тока	от 50 до 250 Ом
2		в режиме генерации напряжения	≥ 1000 Ом
3	Пределы допускаемой приведенной основной погрешности, %	в режиме генерации силы тока от 0 до 20 мА	± 0,1
4		в режиме генерации силы тока от 0 до 24 мА	± 0,1
5		в режиме генерации силы тока от 4 до 20 мА	± 0,1
6		в режиме генерации напряжения ± 10 В	± 0,05
7		в режиме генерации напряжения ± 5 В	± 0,06
8		в режиме генерации напряжения от 0 до 5 В	± 0,12
9		в режиме генерации напряжения от 1 до 5 В	± 0,15
10		в режиме генерации напряжения от 0 до 10 В	± 0,075
11	Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С, %		± 0,01
12	Пределы допускаемой приведенной погрешности во всем рабочем температурном диапазоне, %	в режиме генерации силы тока от 0 до 20 мА	± 0,165
13		в режиме генерации силы тока от 0 до 24 мА	± 0,165
14		в режиме генерации силы тока от 4 до 20 мА	± 0,165

Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата Взаим. инв. №Взаим. инв.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

Лист

6

ФорматА4

15		в режиме генерации напряжения ± 10 В	$\pm 0,115$
16		в режиме генерации напряжения ± 5 В	$\pm 0,125$
17		в режиме генерации напряжения от 0 до 5 В	$\pm 0,185$
18		в режиме генерации напряжения от 1 до 5 В	$\pm 0,215$
19		в режиме генерации напряжения от 0 до 10 В	$\pm 0,14$
20	Способ формирования выходного сигнала		ЦАП
21	Разрядность ЦАП, бит		12

1.2.2 Показатели надежности (безотказности):

- средняя наработка на отказ в нормальных условиях с учетом технического обслуживания, предусмотренного настоящим руководством, не менее 106000 ч.
- срок службы не менее 10 лет.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Модуль изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку 35мм. Подключение всех внешних связей осуществляется через разъемные соединения, расположенные по двум сторонам модуля. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется (за исключением необходимости переключения режима генерации напряжение/ток и подключения резистора для согласования драйвера с кабелем с волновым сопротивлением 120 Ом).

Разъемы модуля:

- TBUS – питание 24В, RS-485;
- X1, X2, X3, X4 – разъемы подключения нагрузки;

Индикация:

- связь;
- исправность;
- состояние выходов;

Кнопка «Сброс».

1.3.2 Комплект поставки модуля приведен в таблице 10.

Таблица 10

№	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1	Модуль аналогового вывода	КАПП2-04-000-1	1
2	Руководство по эксплуатации	73619730.26.20.30.000.019 РЭ	1
3	Паспорт	73619730.26.20.30.000.019 ПС	1
4	Методика поверки	МП 0256-2021	1
5	Оптический диск с программным обеспечением	АСУ ПРО Конфигуратор	1

Согласовано

Инт. № подл. Подп. и дата Взаим. инв. №Взаим. инв.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

Лист

7

1.4 Устройство и работа

Модуль состоит из центрального процессора и микросхем, осуществляющих функции преобразования цифрового сигнала, переданного по интерфейсу RS-485 в унифицированный токовый сигнал.

Модуль изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку 35мм. Подключение всех внешних связей осуществляется через шину TBUS и разъемные соединения, расположенные по двум боковым сторонам. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется.

Шина TBUS (рисунок 1) отвечает за питание и обмен данными между модулями и процессорным модулем, представлена 5-ти контактным клеммным соединителем, крепящимся на DIN-рейку, поверх которого устанавливается модуль.




Рисунок 1 - Шина TBUS

Шина TBUS состоит из 3-х линий связи по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU) и 2-х линий питания модулей (24 В постоянного напряжения).

1.5 Маркировка и пломбирование

Состав и содержание основных маркировочных данных:

- функциональная схема модуля;
- номера разъемов;
- наименование страны происхождения;
- логотип предприятия-изготовителя;
- наименование модуля: КАПП2-04-000-1 (КАПП2-04-000-1-IS);
- заводской номер, присвоенный модулю при изготовлении;
- дата изготовления;
- условия эксплуатации;
- IP.

Маркировочная табличка располагается на боковой стороне корпуса модуля.

Пломбирование не предусмотрено.

Согласовано

Взаим. инв.
№Взаим. инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

8

Формат А4

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковывание модуля производится в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 40 °С и относительной влажности до 80 % по ГОСТ 23170-78. Модули, прошедшие консервацию, обернутые упаковочной бумагой по ГОСТ 8273-75, упаковываются в потребительскую тару (в коробки из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901-2007). Пространство между устройствами и стенками потребительской тары должно быть уплотнено.

1.6.2 Принятые представителем заказчика модули должны быть упакованы отдельно в транспортную тару (коробки из гофрированного картона), плотно заполняя в них свободные места. В каждую коробку должен вкладываться упаковочный лист.

1.6.3 Сопроводительная документация (эксплуатационная (п. 2-4 таблицы 10) и товаросопроводительная) должна быть уложена в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82, которые помещают в транспортную тару.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Модуль должен эксплуатироваться:

- в закрытых помещениях или шкафах электрооборудования, конструкция которых должна обеспечивать защиту модуля от попадания на контакты выходных разъемов и внутренних элементов влаги, грязи, пыли и посторонних предметов (см. таблицу 4);
- при физических условиях окружающей среды указанных в таблице 1, запрещается использование модуля при наличии в окружающей среде кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Монтаж модуля

Подготовить место в шкафу электрооборудования. Укрепить модуль на DIN-рейку защелкой вниз.

Рекомендуемые расстояния при монтаже:

- между модулями в ряду: не имеет значения;
- между рядом модулей и кабельным каналом: не менее 30 мм.

При размещении модуля следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм могут находиться под напряжением, опасным для человеческой жизни. Доступ внутрь таких шкафов разрешен только квалифицированным специалистам.

2.2.2 Монтаж внешних связей

2.2.2.1 Питание модуля следует осуществлять от локального блока питания подходящей мощности, установленного совместно с модулем в шкафу электрооборудования. Во внешней цепи блока питания рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение модуля от сети. Подключение питания осуществляется через шину TBUS (см. рисунок 1).

2.2.2.2 Подключение интерфейса RS-485 выполняется к шине TBUS по трехпроводной схеме. Подключение производить при отключенном напряжении питания

Согласовано					
Инт. № подл.	Взаим. инв.	№Взаим. инв.			
	Подп. и дата				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

Лист

9

Для обеспечения надежности электрических соединений, рекомендуется использовать многожильные медные кабели, сечением не более $1,5 \text{ мм}^2$, концы которых перед подключением следует зачистить и облудить или обжать в наконечники. Зачистку кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т.е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.

Формат А4

Согласовано

Иув. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Взаим. инв.




Рисунок - 2 Схема соединений модуля КАПП2-04-000-1 в режиме генерации силы тока

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

Лист

11

Формат А4

		Согласовано	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Взаим. инв.

Рисунок - 3 Схема соединений модуля КАПП2-04-000-1 в режиме генерации напряжения

Формат А4

Номер версии отображается в окне «О программе» (рисунок 5).





Рисунок 5 – Отображение номера версии АСУ ПРО Конфигуратор

2.3.4 Установка связи с модулем

Установка связи происходит при нажатии кнопки «Подключиться» . В появившемся окне (рисунок 6) необходимо выбрать тип подключения (COM), номер порта, четность (нет), адрес устройства, скорость подключения, стоп бит (1) и нажать кнопку «Подключить». Если связь установлена, появится вкладка отображающая установленные значения. На вкладке «Конфигурация» можно посмотреть текущие настройки модуля.




Рисунок 6 – Окно «Подключение».

Если настройки связи неизвестны, их можно узнать или изменить на новые получив, временный доступ.

Для этого необходимо снять питание с модуля, затем зажать кнопку «RESET», и при нажатой кнопке подать питание на модуль. После этого можно отпустить кнопку «RESET».

Настройки связи до следующей перезагрузки или переключения питания будут установлены по умолчанию (скорость: 9600; четность: нет; стоп бит: 1; slave ID:2)

Установив связь на временных настройках, можно зайти в меню «Конфигурация» посмотреть предыдущие настройки модуля или изменить настройки на новые значение.

Согласовано

Взаим. инв.
№Взаим. инв.

Подп. и дата

Инов. № подл.


Лист

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

14

ФорматА4

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Далее завершив работу с модулем нажатием  и перезагрузив питание модуля, можно подключиться по уже известным настройкам.

2.3.5 Работа с модулем

При установке связи, появляется окно, представленное на рисунке 7.

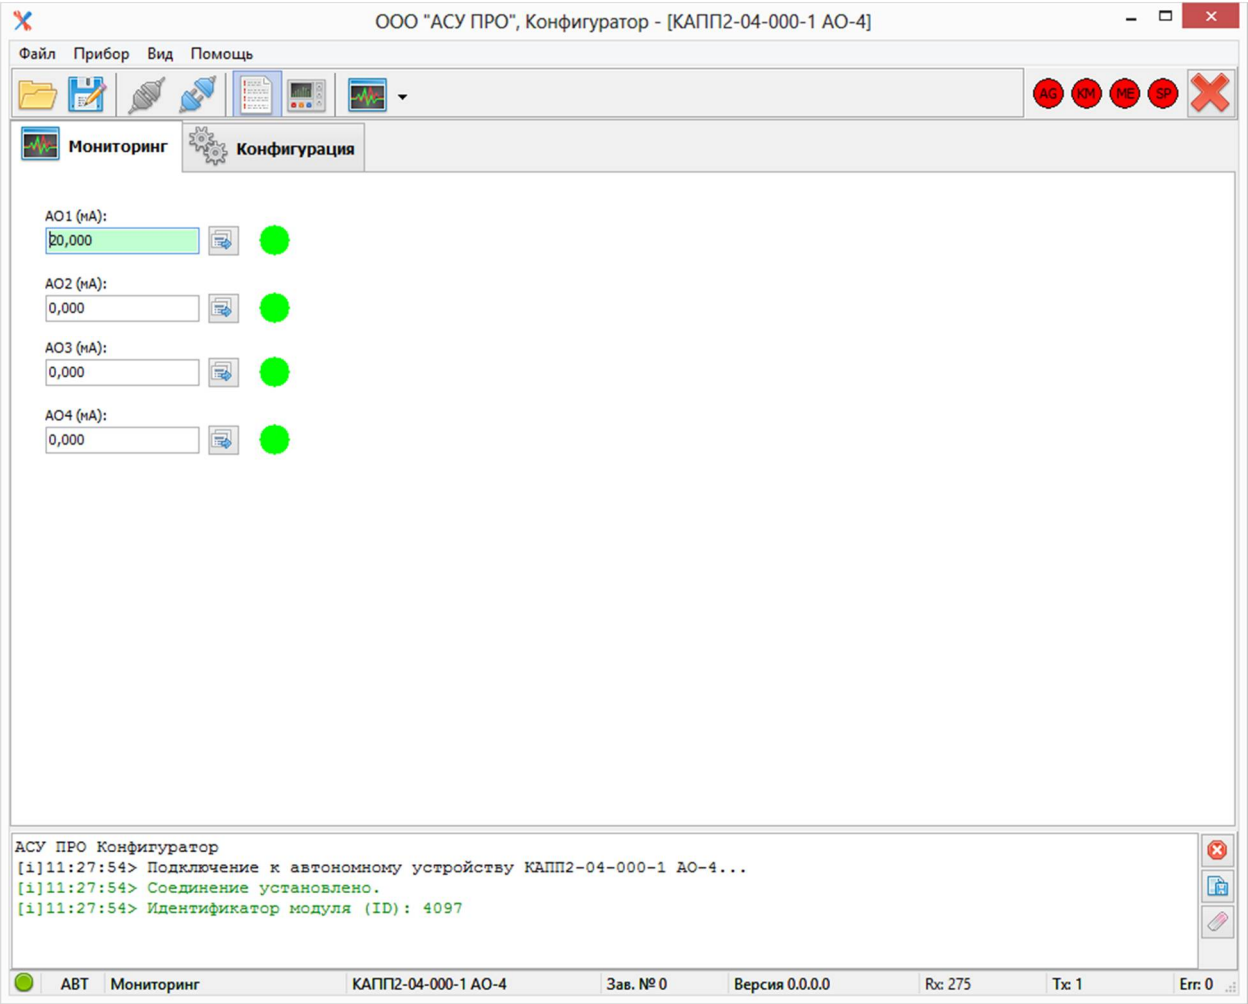





Рисунок 7 – Окно настройки тока

На вкладке «Мониторинг» отображаются состояния выходов модуля.

В нижней части отображается история работы программы. Статус подключения, ошибки и т.д.

В строке состояния отображается:

-  модуль успешно соединен;
-  подключение;
-  модуль отключен;

АВТ – автономный режим;

СОМх – модуль подключен к СОМ порту х;

Мониторинг – режим отображения текущих значений;

Конфигурация – режим настройки;

КАПП2-04-000-1 АО-4 тип модуля;

Согласовано					
Изм.	№ док.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Взаим. инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

73619730.26.20.30.000.019 РЭ					Лист
					15

Зав № xx – заводской номер;
Версия x.x.x.x – версия встроенного ПО;
Rx – количество принятых пакетов;
Tx – количество отправленных пакетов;
Err – количество ошибок обмена.

2.3.6 Настройка модуля

В меню «Конфигурация» отображаются настройки связи модуля (см. Рисунок 8). В данном режиме можно просматривать текущие настройки подключения модуля (поля недоступны для изменения и отображаются серым цветом).

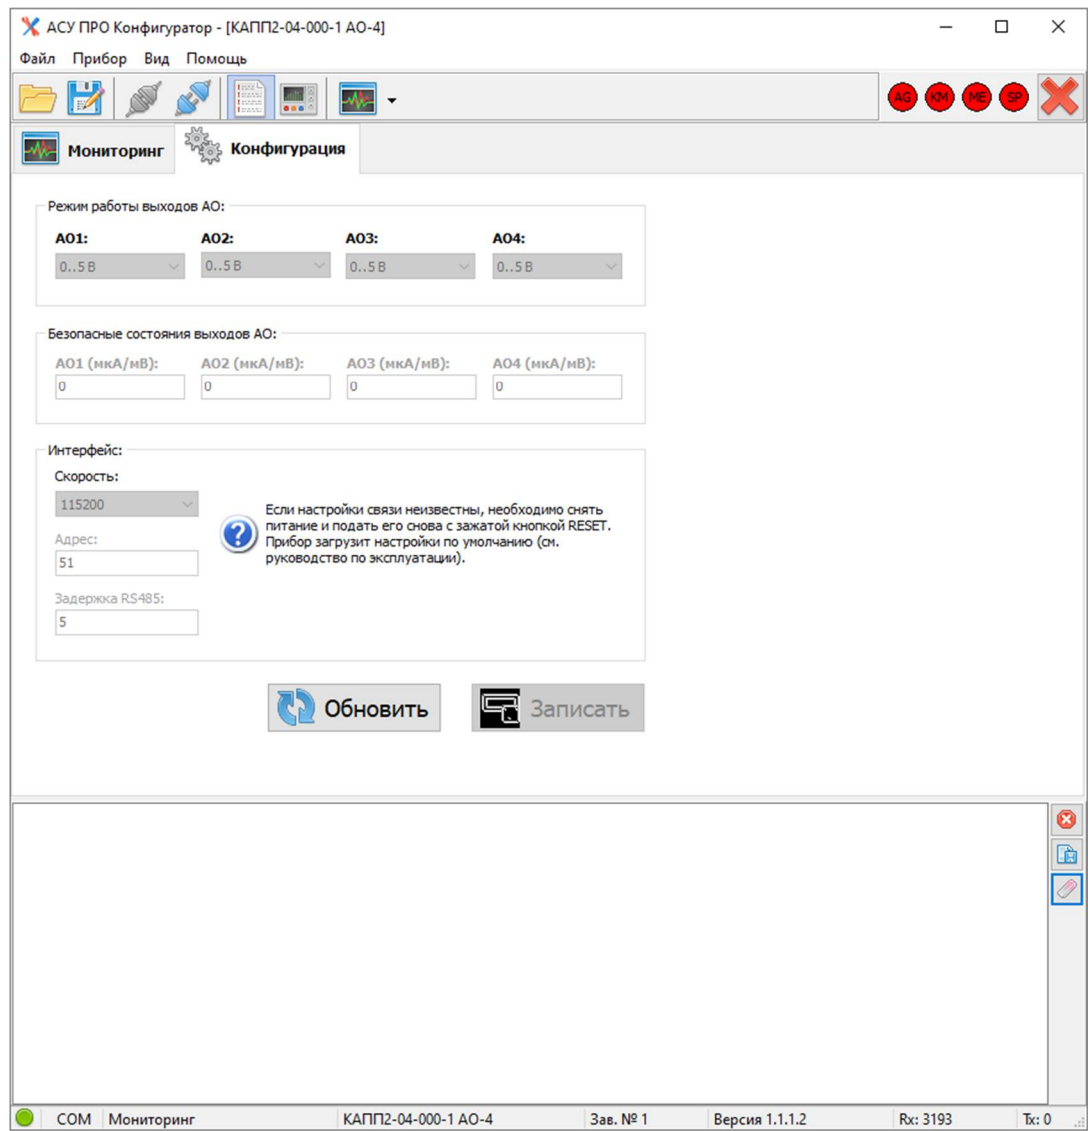




Рисунок 8 – Окно конфигурации

Для того чтобы изменить и записать новые настройки связи необходимо нажать «Сменить режим работы устройства» (кнопка  на панели) и выбрать пункт «Изменение конфигурации» (см. Рисунок 9). Поля настроек станут доступны для изменения.

Согласовано					
Изм.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Инт. № подл.	Инт. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв.	№Взаим. инв.	

Согласовано

Взаим. инв.
№Взаим. инв.



Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Лист

Формат А4

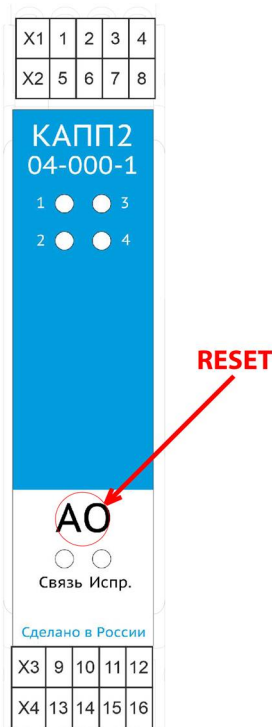


Рисунок 11 – Расположение кнопки «RESET»

Индикатор «Связь» служит для отображения состояния связи. Если приходят корректные запросы по протоколу Modbus, индикатор мигает зеленым светом. При ошибках в связи (неправильный адрес регистров и т.д.) индикатор выключен.

Индикатор «Испр.» постоянно горит зеленым светом, индицируя наличие питания на шине TBUS.

Индикаторы с «1» по «4» показывают состояние каналов. Свечение зеленым светом – штатный режим работы. Красный свет индикатора означает ошибку при установке выходного тока в результате обрыва цепи.

Значения аналоговых выходов задаются по протоколу Modbus. Перечень адресов находится в приложении Б.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

В целях обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обслуживающий персонал должен пройти производственное обучение на рабочем месте. В процессе обучения персонал должен быть ознакомлен в объеме, необходимом для данной должности, с назначением, техническими данными, работой и устройством модуля, с порядком подготовки и включения модуля в работу и другими требованиями данного руководства.

3.2 Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 модуль с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока относится к классу III.

Согласовано

Взаим. инв.
№Взаим. инв.

Подп. и дата

Инов. № подл.

Лист

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

19

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ФорматА4

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Любые подключения к модулю и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании модуля и подключенных к модулю устройств.

Не допускается работа модуля с открытым корпусом.

Подключение и техническое обслуживание модуля должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

При обнаружении неисправностей, необходимо отключить модуль от электрической сети и произвести замену прибора.

Запрещается эксплуатирование модуля с имеющимися неисправностями.

3.3 Порядок технического обслуживания изделия

Для обеспечения нормальной работы модуля рекомендуется выполнять в установленные сроки, следующие мероприятия:

В ПЕРИОД НАЛАДКИ

Проверять правильность функционирования модуля в составе средств управления по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание регулируемых технологических процессов, или с помощью SCADA систем.

ЕЖЕМЕСЯЧНО

– очищать корпус и клеммные колодки прибора от пыли, грязи и посторонних предметов;

– проверять качество крепления модуля на DIN-рейке;

– проверять качество подключения внешних связей.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

В ПЕРИОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОСЛЕ РЕМОНТА МОДУЛЯ

Производить проверку технического состояния и измерения параметров модуля в лабораторных условиях.

3.4 Консервация

Перед упаковыванием модуль должен пройти консервацию согласно требованиям ГОСТ 9.014-78.

Консервацию проводить по варианту защиты ВЗ-10. Вариант внутренней упаковки - ВУ-5.

Срок защиты без переконсервации – один год.

4 Хранение

Условия хранения модуля приведены в таблице 2.

Срок хранения в упаковке изготовителя - 1 год.

5 Транспортирование

Условия транспортирования модуля приведены в таблице 2.

Согласовано			
Инт. № подл.	Взаим. инв.	№Взаим. инв.	
	Подп. и дата		

						73619730.26.20.30.000.019 РЭ	Лист
							20
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Модуль, упакованный в транспортную тару, может транспортироваться железнодорожным транспортом без ограничения скорости и расстояния, автомобильным транспортом на расстоянии не более: 4000 км по шоссе; 1000 км по грунтовым дорогам; 300 км по бездорожью.

При транспортировании воздушным транспортом груз должен быть помещен в герметизированный отсек. Модули, упакованные в транспортную тару, должны храниться в отапливаемом или неотапливаемом помещении.

6 Утилизация

После вывода из эксплуатации и демонтажа, изделие подлежит ликвидации (в том числе утилизации и захоронению) в установленном порядке ГОСТ Р 52108-2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения».

Образующиеся при ликвидации изделия отходы соответствуют 5 классу опасности. Особых требований к обращению с образовавшимися отходами не предъявляется.

7 Гарантийные обязательства

ООО «АСУ ПРО» (далее по тексту - Изготовитель) гарантирует работоспособность модуля и его качество (соответствие требованиям ТУ 26.20.30.000-019-73619730-2018) при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим руководством.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода модуля в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

Гарантийный срок хранения модуля в упаковке Изготовителя – 1 год.

В рамках настоящих гарантий Изготовитель обязуется осуществить ремонт во взаимосогласованные сроки любой и каждой неисправности оборудования, за исключением нижеуказанных случаев.

Изготовитель не несет гарантийных обязательств, если модуль:

- имеет механические повреждения;
- хранился или транспортировался с нарушением правил, указанных в настоящем руководстве или чётко оговорённых иным образом (в заключенном Договоре, технической документации и т.д.);
- поврежден в процессе установки (монтажа);
- модифицирован, изменен или восстановлен без письменного согласия Изготовителя;
- установлен или эксплуатируется с нарушением требований настоящего руководства;
- поврежден, изношен или разрушен из-за использования не по назначению или вследствие небрежного обращения во время эксплуатации;
- при эксплуатации модуля использовались некачественные и/или несоответствующие расходные материалы;
- утрачен или поврежден вследствие действий третьих лиц или в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Действие гарантийных обязательств Изготовителя распространяется на неисправности, установленные в течение гарантийного периода, если уведомление об этих неисправностях отправлено Потребителем Изготовителю в письменном виде в течение тридцати календарных дней с момента обнаружения предполагаемого дефекта. Датой подачи уведомления считается дата почтового отправления.

Для осуществления гарантийного ремонта или замены модуля в течение указанного выше гарантийного срока, Потребитель, после письменного уведомления Изготовителя,

Согласовано					
Инт. № подл.	Взаим. инв.	Подп. и дата			
	№Взаим. инв.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

Лист

21

По согласованию сторон, возможен гарантийный ремонт модуля на объекте. В этом случае Потребитель направляет письменный запрос Изготовителю на вызов специалиста. В запросе должен быть кратко описан предполагаемый дефект модуля для выявления причины дефекта и закупки необходимых запасных частей.

Формат А4

Общий вид модуля аналогового вывода КАПП2-04-000-1



Формат А4

Таблица Modbus адресов

Команды	Адрес	Параметр	Примечание	Тип	Значение по умолчанию	Доступ
3	0	ID устройства		2 байта uint16	0x1001	чтение
3	1, 2	Заводской номер устройства		4 байта uint32	1	чтение
3	3	Версия приложения: главное число (старший байт), второстепенное число (младший байт)	MAJOR, MINOR	2 байта uint16		чтение
3	4	Версия приложения: номер патча (старший байт), вспомогательное число (младший байт)	PATCH, MISC	2 байта uint16		чтение
3	5	Режим работы		2 байта uint16	1	чтение/запись
3	6	Резерв		2 байта uint16	0	
3	7	Резерв		2 байта uint16	0	
3	8	Номер стандартной настройки скорости передачи	0 - 2400 бит/с 1 - 4800 бит/с 2 - 9600 бит/с 3 - 14400 бит/с 4 - 19200 бит/с 5 - 38400 бит/с 7 - 57600 бит/с 8 - 115200 бит/с	2 байта uint16	2 - 9600	чтение
3	9	Адрес устройства	0..128	2 байта uint16	2	Чтение/запись
3	10	Режим, канал 1	0x00 - от 0 до 5 В 0x01 - от 0 до 10 В 0x02 - ± 5 В 0x03 - ± 10 В 0x05 - от 4 до 20 мА 0x06 - от 0 до 20 мА 0x07 - от 0 до 24 мА 0x08 - от 1 до 5 В	2 байта uint16	0	Чтение/запись
3	11	Режим, канал 2		2 байта uint16	0	Чтение/запись
3	12	Режим, канал 3		2 байта uint16	0	Чтение/запись
3	13	Режим, канал 4		2 байта uint16	0	Чтение/запись
3	14	Значение АО 1, мА/В		2 байта uint16		Чтение/запись
3	15	Значение АО 2, мА/В		2 байта uint16		Чтение/запись
3	16	Значение АО 3,		2 байта		Чтение/запись

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Формат А4

		мА/В		uint16		
3	17	Значение АО 4, мА/В		2 байта uint16		Чтение/запись
3	18	Значение АО 1, мкА/мВ		4 байта float		Чтение/запись
3	20	Значение АО 2, мкА/мВ		4 байта float		Чтение/запись
3	22	Значение АО 3, мкА/мВ		4 байта float		Чтение/запись
3	24	Значение АО 4, мкА/мВ		4 байта float		Чтение/запись
3	26	Безопасное состояние канал1		2 байта uint16		Чтение/запись
3	27	Безопасное состояние канал2		2 байта uint16		Чтение/запись
3	28	Безопасное состояние канал3		2 байта uint16		Чтение/запись
3	29	Безопасное состояние канал4		2 байта uint16		Чтение/запись
3	30	Ошибка канал 1		2 байта uint16		Чтение
3	31	Ошибка канал 2		2 байта uint16		Чтение
3	32	Ошибка канал 3		2 байта uint16		Чтение
3	33	Ошибка канал 4		2 байта uint16		Чтение
3	124	Задержка ответа по Modbus	мс	2 байта uint16	5	Чтение

Согласовано

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №Взаим. инв.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

73619730.26.20.30.000.019 РЭ

Лист
25

ФорматА4